


# Ambito 4

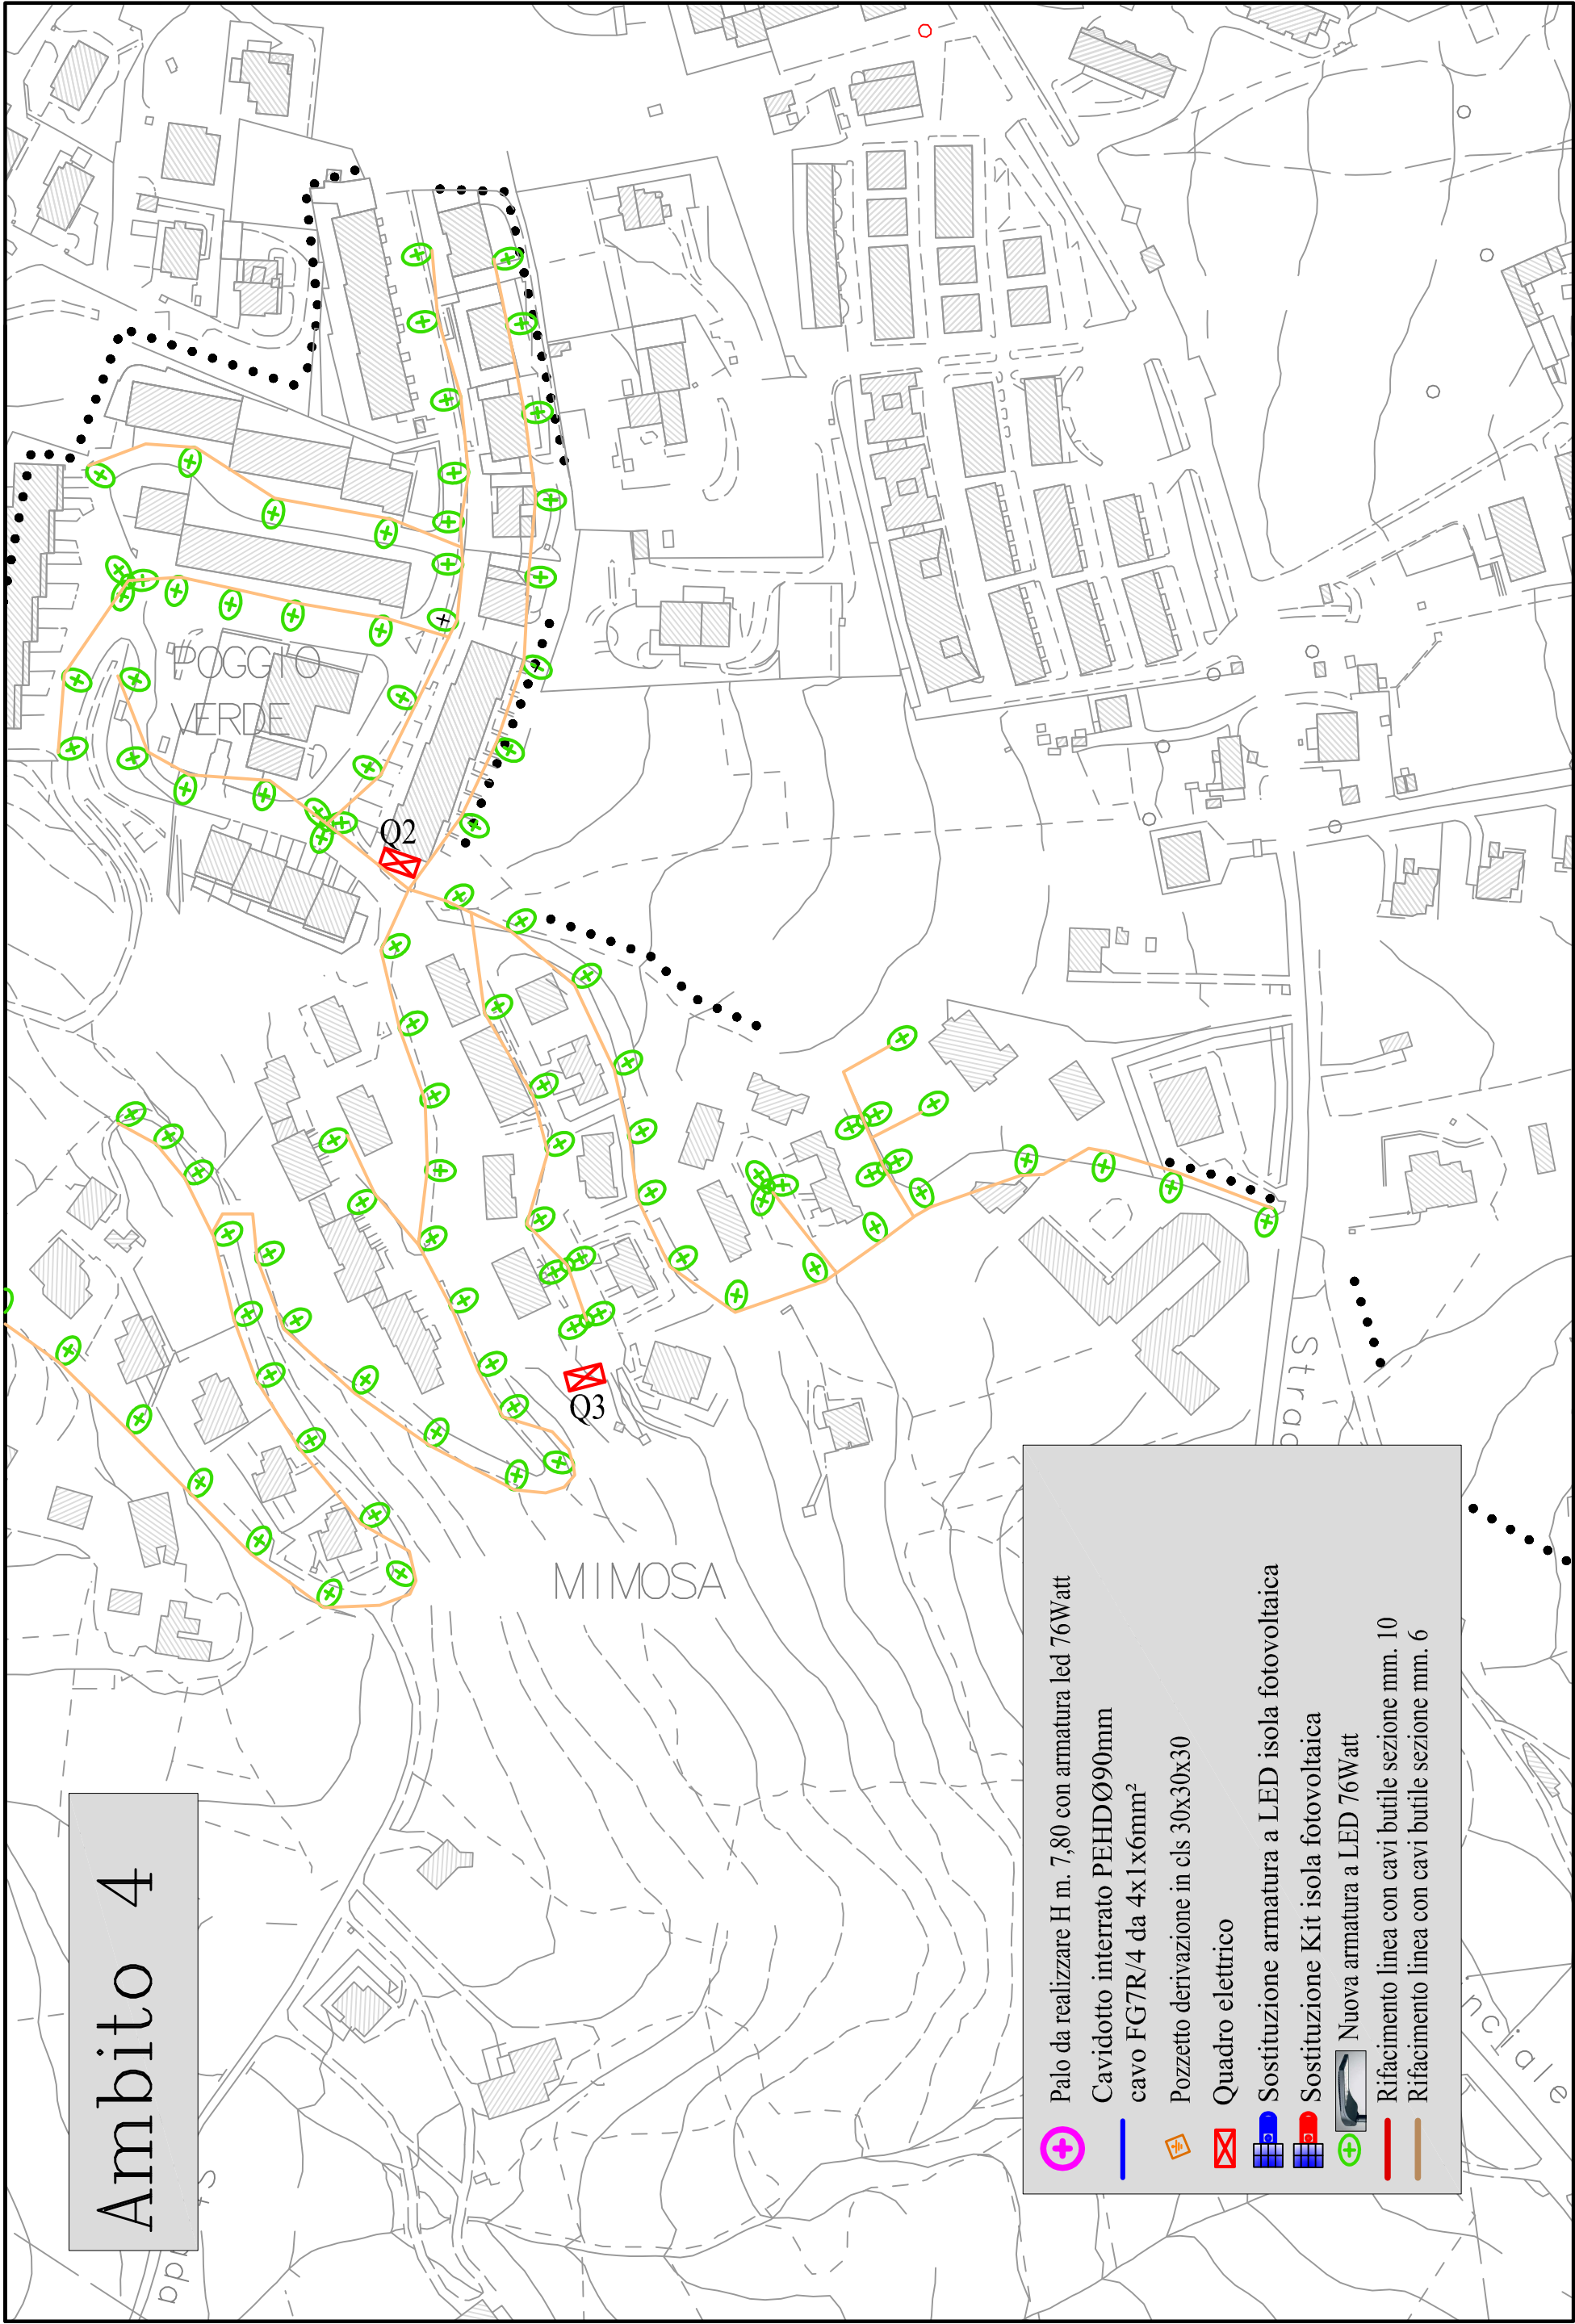

	Palo da realizzare H m. 7,80 con armatura led 76Watt
	Cavidotto interrato PEHD Ø90mm cavo FG7R/4 da 4x1x6mm²
	Pozzetto derivazione in cls 30x30x30
	Quadro elettrico
	Sostituzione armatura a LED isola fotovoltaica
	Sostituzione Kit isola fotovoltaica
	Nuova armatura a LED 76Watt
	Rifacimento linea con cavi butile sezione mm. 10
	Rifacimento linea con cavi butile sezione mm. 6